

14

**IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU  
STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE**

Republika Hrvatska  
**TRGOVAČKI SUD U SPLITU**  
S P L I T

IZ RUKE

Pratko pošta

**08-09-2016**

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa: 14.St.20/2015.

Dužnik (ime i prezime/tvrtka ili naziv, OIB, adresa/sjedište):

ADRIA ČELIK d.o.o KAŠTEL SUĆURAC, CESTA dr. FRANJE TUĐMANA 78

OIB:34606600284

Predano za poštu obično-prep. dne. 20

POŠTA

Broj primjerka

78

priloga

POTPIS

**I. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 1.06. 2016. DO 31.08. 2016.**

Stečajni upravitelj je za Skupštinu vjerovnika stečajnog dužnika ADRIA ČELIK d.o.o dostavio izvješće o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima, o stanju imovine i obveza, predračunu troškova i stečajne mase te procjenom tijeka stečajnog postupka koja je održana 14. lipnja 2016. godine. Skupština vjerovnika prihvatila je navedeno izvješće stečajnog upravitelja. Skupština vjerovnika nastavila je sa radom 08. srpnja 2016 te je nastavak rada Skupštine odgođen za 12.09.2016.g. Stečajni upravitelj postupio je po zaključcima skupštine vjerovnika.

Problem u svezi prijedloga Ugovora o zakupu s trgovačkim društvom TECHCOM GMBH nije riješen. U privitku dostavljam zapisnik od 29.06. i 30.06.2016. godine o izvršenom pregledu sukladno odluci Odbora vjerovnika kao i prijedlog Ugovora o zakupu. Navedene nekretnine su u posjedu stečajnog upravitelja i u iste nema nitko pravo pristupa bez odobrenja stečajnog upravitelja. U privitku dostavljam i zapisnik od 12.07.2016. o izvršenom pregledu opreme i rezervnih dijelova koje su vlasništvo trgovačkog društva TECHCOM GMBH ili TECHCOM d.o.o. a nalaze se u objektima u vlasništvu stečajnog dužnika. Dostavljam i zapisnik o izvršenom pregledu centralnog skladišta u vlasništvu trgovačkog društva TECHCOM GMBH i dopis zaprimljen od društva TECHCOM d.o.o. od 29.07.2016. godine. Dostavljam zapisnik o izvršenom požarno preventivnom pregledu transformatora TR 110/35 KV te Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova u svezi s istim. Kako je problem s transformatorom riješen u postupku je rješenja priključak stečajnog dužnika na visokonaponsku mrežu.

Za obavljanje knjigovodstvenih poslova za stečajnog dužnika prikupljene su ponude te je sa najpovoljnijim ponuđačem zaključen ugovor od 01.08.2016. godine.

U tijeku je i prikupljanje ponuda za osiguranje imovine stečajnog dužnika.

**II. STANJE STEČAJNE MASE**

ADRIA ČELIK d.o.o u stečaju u razdoblju od 18.11.2015 do 31.08.2016. je prema dobavljačima za usluge čuvanja, troškove struje, troškove vode, komunalne naknade, knjigovodstvene naknade, sudske pristojbe te obveze prema radnicima ostvario u ukupnom iznosu od 1.573.906,29 kn. Izvršene isplate za zaštitarsku službu, struju, plaće radnicima,

knjigovodstvene usluge, takse u iznosu od 1.001.246,04 kn te je na dan 31.08.2016. godine stanje na računu 23.827,56 kn.

### **III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU**

Naznačiti radnje koje će se poduzeti u naredom razdoblju od 01.09.2016. do 30.09.2016.

Nakon održane Skupštine vjerovnika 12.09.2016. radit će se na realiziranju odluka Skupštine.

Mjesto i datum  
Split, 31.08.2016.

Stečajni upravitelj  
Berislav Bušelić, dipl.iur.  
**ADRIA ČELIK d.o.o.**  
Kaštel Sućurac 1  
**U STEČAJU**



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA  
Sektor upravnih i inspekcijskih poslova  
Inspektorat unutarnjih poslova  
Broj: 511-12- 21-UP/I-2262-2/2016J.S.  
Split, 07.07.2016. god.

**Berislav Bušelić**  
**stečajni upravitelj Adria Čelik d.o.o. Zagreb**  
**Hrvatska gospodarska komora**  
**Trumbićeva obala 4.**  
**Split**

**PREDMET: Nadzor energetskog transformatora TR 110/35 kV, transformatorsko polje 4, u trafostanici TS 110/35 kV Kaštela**

Dana 15.07.2016.g. u 09:00 sati, obaviti će se požarno-preventivni pregled elektroenergetskog transformatora TR 110/35 kV, transformatorsko polje 4, u TS 110/35 Kaštela, ul. Dr. Franje Tuđmana 78, Kaštel Sućurac od strane Inspekcije zaštite od požara Policijske uprave splitsko-dalmatinske u skladu s čl. 44. Zakona o zaštiti od požara (N.N. 92/2010).

Obzirom da se elektroenergetski transformator u transformatorskom polju 4 koristi od strane Željezare odnosno Adria Čelik d.o.o., iako je prema zastarjeloj tehničkoj dokumentaciji već 2011. bio za remont, sada je isti u još gorjoj tehničkoj ispravnosti što se i vizuelno vidi, a čiji ste Vi stečajni upravitelj, molimo Vas da prilikom nadzora budete prisutni, omogućite pregled energetskog transformatora TR 110/35kV u vlasništvu Adria Čelik d.o.o. i pripremite kompletnu projektnu i atestnu/ispitnu dokumentaciju.

Za ulazak u trafostanicu TS 110/35 kV Kaštela gdje je mjesto pregleda, kontaktirajte gosp. Mladena Alajbega dipl. ing. sig. rukovoditelja Odjela za ZNR i ZOP , HOPS - Prijenosno Područje Split , na tel. 405-980, ili mob.091-3556-410.

**Ukoliko ne udovoljite traženom, postupiti ćemo sukladno odredbama članka 62. st. 1. toč. 2. i 3. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010).**

Za sve potrebno, kontaktirati inspektora Juricu Surjan na telefon 309-764 ili e-mail jsurjan@mup.hr.

S poštovanjem.

**INSPEKTOR**  
**Jurica Surjan**

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA  
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-12-21-221/792-2016

## Z A P I S N I K

Sastavljen dana 15.07.2016.god. u prostorijama Adria Čelik d.o.o. u stečaju, Cesta Dr. Franje Tuđman 78., Kaštel Sućurac, od inspektora zaštite od požara glede nadzora nad provođenjem propisanih mjera zaštite od požara. Obavljen je požarno preventivni pregled TR 110/35 kV, transformatorsko polje 4, koji se nalazi u trafostanici TS 110/35 kV Kaštela, Kaštel Sućurac, kojim gospodari Adria Čelik d.o.o. u stečaju, ul. Dr. Franje Tuđmana 78, Kaštel Sućurac, dok je trafostanica u vlasništvu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica Kupska 4 (koristi je i održava Prijenosno područje Split, ul. Kneza Ljudevita Posavskog 5) i u dijelu HEP-Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37( koristi je Elektrodalmacija Split, Poljička cesta 73, Split), a u skladu:

- s člankom 44. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/2010),
- s čl. 23. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016.god.( N.N.43/16).

Dana 15.07.2016. u 09:00 sati požarno preventivni pregled po Programu Vlade Republike Hrvatske izvršio je inspektor zaštite od požara PUSD.

1. Jurica Surjan dipl. ing.el.

Pregledu su nazočni:

1. Berislav Bušelić dipl. pravnik, Stečajni upravitelj Adria Čelik d.o.o., 21209 Mravince, Ulica Ante Starčevića 21
2. Mladen Bekavac, SSS, član povjerenstva imovinu stečajnog dužnika,
3. Marko Vrlićak, economist, član povjerenstva za imovinu stečajnog dužnika,
4. Mladen Alajbeg dipl.ing. sigurnosti, rukovoditelj Odjela za sigurnost, zaštitu na radu i zaštite od požara PrP Split, HOPS d.o.o.,

Pregledom na licu mjesta i uvidom u postojeću tehničku dokumentaciju konstatira se slijedeće činjenično stanje:

1. Dana 17.05.2016.obavljen je prethodni požarno preventivni pregled trafostanice TS 110/35 kV Kaštela i tom prilikom je uočen elektroenergetski transformator TR 110/35 kV, trafopolje 4, koji je uključen u mrežu i u pogonskom stanju iako je vizualno pokazivao jako slabu sliku održavanja. Naime, na više mjesta je puštao ulje na neispravnim brtvama tako da su postavili kantu od cca 20 l koja je na jednom mjestu sakuplja ulje sa jugozapadne strane kućišta koje intenzivno curi. Kanta se prepunila i prelijeva ulje u uljnu jamu. Na ostalim površinama kućišta transformatora također su zauzle površine.
2. Transformator je u vlasništvu novog vlasnika Adria Čelik d.o.o. u stečaju, Cesta dr. Franje Tuđmana 78, 21212 K. Sućurac, koji je u stečaju. Željezara nije u funkciji proizvodnje, a dio prostora Željezare koristi poduzeće Cezar d.o.o. za deponiranje i pripremu

sekundarnog otpada (razne vrste metala) za daljnji transport. Priprema sekundarnih sirovina se obavlja strojevima koji su pogonjeni električnom energijom. Stoga je transformator TR 110/35 kV – TR4 snage 28 MW kojeg je prije koristila Željezara Split d.d., a smješten je u trafostanici TS 110/35 kV Kaštela u Kaštel Sućurcu, još uvijek pod naponom i u uporabi.

Prije je bilo izvedeno dvostruko napajanje Željezare preko postrojenja u nadležnosti HEP-ODS-Elektrodalmacija Split i direktno preko TR 110/35 kV. Pogon Elektrodalmacija Split je isključila svoju stranu napajanja zbog nepoštivanja mjera ugovora, te je ostala druga veza napajanja u nadležnosti HOPS-PrP Split.

Predmet pregleda je navedena pogonska veza – nadzemni vod 35kV TS KAŠTELA-ŽELJEZARA koja koristi transformator TR 110/35 kV u transformatorskom polju 4, koji se koristi isključivo za napajanje objekta Adria Čelik d.o.o.

Za nadzemni vod ne posjeduje se tehnička dokumentacija o ispravnosti.

U Adria čelik d.o.o. u stečaju, sada nema zaposlenog elektrotehničara zaduženog za manipulaciju rasklopištem 35kV u krugu Željezare.

3. Za transformator je predložen Izvještaj o ispitivanju s ocjenom stanja TS Kaštela, TRANSFORMATOR 4, KONČAR, 3TRZ 60000-123,tv.br. 338015, RE-748/11 ( omot spisa 9/156/11.PR.P od 19.10.2011. Instituta za elektroprivredu i energetiku d.d.d Zavod za visoki napon i mjerenja u kojem zaključku je konstatirano:
- „Loše stanje antikorozivne zaštite .
  - Tragovi curenja ulja na brtvama provodnih izolatora 110 kV i 35 kV i na brtvi gornjeg poklopca .
  - Naslage nečistoća na provodnim izolatorima i lopaticama ventilatora .
  - Vanjsko stanje transformatora je jako loše. Preporuča se servisiranje transformatora ( čišćenje,obnova, AKZ-a, zamjena brtvi, itd),
  - Ispitivanje provedeno ispitnim naponima 1000VDC i 10kV , 50HZ. Iznosi izmjerenih parametara izolacije R15“, R60“,R10,N,210,S,tgä) ukazuje na povećanu prisutnost vlage u izolacijskom sustavu.

Vanjsko stanje transformatora je jako loše . Antikorozivna zaštita je u lošem stanju kao i sustav brtvljenja ulja.

4. Preporuka koja je vrijedila dana 19.10.2011:

- Provesti servisiranje transformatora u tvornici ( čišćenje, obnova AKZ,-a, zamjena brtvi itd
- Kontrola izolacijskog sustava najkasnije za godinu dana( preporuča se provedba mjerenja polarizacijskog spektra izolacijskog sustava-RVM metoda),
- Provoditi redovita ispitivanja transformatorskog ulja,
- Kompletan ispitivanja ponoviti najkasnije za dvije godine.“

5. Dana 19.10.2011. preporučilo se obaviti kontrolu za godinu dana. Prošlo je više od 5,5 godina bez ikakvih kontrola,ispitivanja i servisiranja transformatora koji je neispravan.

6. Sada je kućište je znatno zaučeno kao i kamen šakavac u uljnoj jami i betonska kada gdje se drži kanta kapaciteta cca 20 l u kojoj se sakuplja ulje. Punu kantu ulja nitko ne izljuje i istoj se ulje prelijeva preko ruba. Nije se moglo utvrditi koliko ulja još ima u transformatoru, ali se na uljokazu koji se nalazi na konzervatoru očava kazaljka na poziciji malo iznad minimuma. Za isti se nije obavio pregled o ispravnosti te predstavlja opasnost za nastanak požara.
7. Posljednje ispitivanje probojne čvrstoće transformatorskog ulja obavljeno je 2011. god. Od 2011. god. do današnjeg dana nije obavljeno ispitivanje probojne čvrstoće transformatorskog ulja.
8. Predočena je Elektroenergetska suglasnost (EES) br:29/11 od 29.prosinca 2011. Za Adria Čelik d.o.o. , Zagreb, Josipa Lončara 15. A za bivšu Željezaru Split d.d. u stečaju na lokaciji Cesta dr. Frane Tuđmana 78, iz kojeg se vidi obveze korisnika Adria Čelik d.o.o., u smislu održavanja, ispitivanja i korištenja ( u privitku), po kojem Adria Čelik d.o.o. u stečaju nije postupio od 19.10.2012.g.

Predochen je Izvještaj o ispitivanju-analiza plinova otopljenih u transformatorskom ulju br. 50-K-460-15 Končar institut za elektrotehniku, laboratorij z fizikalno-kemijsko ispitivanje od 18.09.2014.; 24.08.2015.; 01.09.2015. i 15.09.2015.

- u kojima nisu konstatirani nedostaci u sadržaju vodika.
- U ulju je prisutna kemijska degradacija srednjeg inteziteta,
- Sadržaj ugljikovodika normalan za regulacijski trafo,
- Za CO2/CO normalne koncentracije,
- Ocjena stanja normalna za regulacijski trafo,
- Preporuka: redovna analiza za jednu godinu

**Odgovorna osoba:**

Berislav Bušelić dipl. pravnik, Stečajni upravitelj Adria Čelik d.o.o., Mravince, Ante Starčevića 19, od dana otvaranja stečaja - 18.11.2015., a do tad Predsjednik uprave Adria čelik d.o.o. K. Sućurac,

Zbog svega, gore navedenog:

**USMENO SE ZABRANJUJE ADRIA ČELIK d.o.o., Zagreb, ul. Josipa Lončara 15. DA ZA POTREBE SVOGA POGONA u KAŠTEL SUĆURCU, ul. Dr. Franjo Tuđman 78., ILI DRUGIH KORISNIKA, UPORABA TRANSFORMATORA TR 110/35 kV, U TRAFOPOLJU 4, U TS 110/35 kV KAŠTELA, IZ RAZLOGA NEPOSREDNE OPASNOSTI ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI ILI IMOVINE, TE JE RADNJU ISKLJUČENJA TRANSFORMATORA IZ POGONA POTREBNO OBAVITI OD STRUČNE I OVLAŠTENE OSOBE.**

-Obveza izvršenja mjere zabrane gornje izreke počinje teći odmah, sve u skladu s čl. 55.st.1. toč.2. i st.2. Zakona o zaštiti od požara (N.N. 92/10).

**PO OBAVLJENOM SERVISU TRANSFORMATORA, OBAVITI POTREBNA ISPITIVANJA NA FUNKCIONALNOST I ISPRAVNOSTI OD STRUČNIH I OVLAŠTENIH OSOBA TE**

**TEHNIČKU DOKUMENTACIJU O ISPRAVNOSTI ISTOG PREDOČI INSPEKTORU, A SVE U SKLADU S ČL. 38. ST. 2. I 44. ST.3. Zakona o zaštiti od požara.**

**Izjava stranke:**

---

---

---

---


---

Zapisnik je sastavljen u 3 primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje osobi nad kojom se provodi nadzor, a drugi zadržava inspektor u skladu sa člankom 50. i člankom 51. Zakona o zaštiti od požara. Zapisnik je pročitao stranci i na njega nema primjedbi.

Pregled dovršen u 10:00 sati.

**STRANKE:**

1. Berislav Bušelić
2. Mladen Bekavac
3. Marko Vrličak
4. Mladen Alajbeg

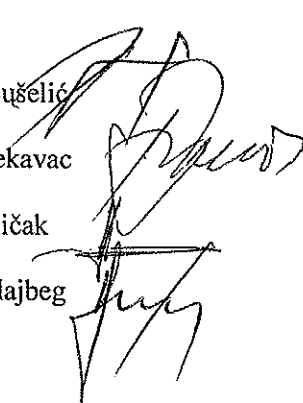

**INSPEKTOR ZAŠTITE OD POŽARA**

Jurica Surjan





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
**POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA**

Broj: 511-12-21-UP/I2262/4-2016-J.S.  
Split, 04.08.2016. god.

**POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA** rješavajući stanje zaštite od požara koje proizlazi iz nadzora propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na TR 110/35 kV u TS 110/35 kV Kaštela, kojim upravlja Adria Čelik d.o.o., ul. Dr. Franje Tuđmana 78, Kaštel Sućurac, po službenoj dužnosti, na temelju članka 54. i članka 55. stavak 5. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/2010), u svezi s člankom 18. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10) i donosi:

**R J E Š E N J E**

Trgovačkom društvu "Adria Čelik" d.o.o., u stečaju, Kaštel Sućurac, ul. Dr. Franje Tuđmana 78, zabranjuje se uporaba energetskog transformatora u trafopolju 4 u trafostanici TS 110/35 kV Kaštela, ul. Ivana Pavla II br. 54, u Kaštel Sućurcu, zbog neposredne opasnosti od nastanka i širenja požara.

Rok provedbe mjere je odmah.

Žalba protiv ovog Rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

**O b r a z l o ž e n j e**

Temeljem ovlasti iz članka 44. toč.1. i čl. 55.st.2. Zakona o zaštiti od požara (N.N. 92/10), a prema čl. 23. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016.god. (N.N.43/16), dana 15.07.2016, inspektor ove Policijske uprave je obavio požarno preventivni pregled transformatora TR- 4, Končar, vlasništvo "Adria Čelik" d.o.o. u stečaju, Kaštel Sućurac, ul. Dr. Franje Tuđmana 78, smještenog u prostoru elektroenergetskog objekta trafostanice TS 110/35 kV Kaštela u ul. Ivana Pavla II br. 54, Kaštel Sućurac, kojom gospodari Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica Kupska 4.

U posljednjem Izvještaju o ispitivanju TS 110/35kV Kaštela, TRANSFORMATOR TR- 4, KONČAR, 3TRZ 60000-123, tv.br. 338015, RE-748/11 (omot spisa 9/156/11.PRP od 19.10.2011 Instituta za elektroprivredu i energetiku d.d. Zavod za visoki napon i mjerenja) je konstatirano u zaključku:

-Loše stanje antikorozivne zaštite. Tragovi curenja ulja na brtvama provodnih izolatora 35kV i 10 kV i na brtvi gornjeg poklopca. Naslage nečistoća na provodnim izolatorima i lopaticama ventilatora.

-Vanjsko stanje transformatora je jako loše. Preporuča se servisiranje transformatora (čišćenje, obnova, AKZ-a, zamjena brtvi, itd).

Ispitivanje provedeno ispitnim naponima 1000VDC i 10kV, 50HZ. Iznosi izmjerenih parametara izolacije (R15°, R60°, R10, N, ?10, S, tgδ) ukazuju na povećanu prisutnost vlage u izolacijskom sustavu. Preporuča se kontrola za godinu dana.



Vanjsko stanje transformatora je jako loše. Antikorozivna zaštita je u lošem stanju kao i sustav brtvljenja ulja.

Preporuka ispitivača prije 5 godina u navedenom Zapisniku, je bila:

- Provesti servisiranje transformatora u tvornici (čišćenje, obnova AKZ,-a, zamjena brtvi itd),
- Kontrola izolacijskog sustava najkasnije za godinu dana (preporuča se provedba mjerenja polarizacijskog spektra izolacijskog sustava-RVM metoda),
- Provoditi redovita ispitivanja transformatorskog ulja,
- Kompletna ispitivanja ponoviti najkasnije za dvije godine.

Navedeno je utvrđeno 19.10.2011, te se energetski transformator više nije ispitivao niti servisirao pa je danas u još lošijem stanju.

S obzirom da se navedeni energetski transformator ne održava u ispravnom stanju, u skladu s odredbama čl. 38. st.2. Zakona o zaštiti od požara (N.N. 92/10), čl. 18. Pravila o održavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih građevina prijenosne mreže HOPS (Bilten br: 238 HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.), čl.67., 68., 71. st.1. i st.2. i 3.Pravilnika o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 KV (N.N. 105/10), inspektor je zapisnički br.512-12-21-221/792 od 15.07.2016.- privremeno, usmeno zabranio uporabu elektroenergetskog uređaja iz razloga neposredne opasnosti za nastajanje i širenje požara te za život i zdravlje ljudi i imovine sukladno čl. 55. st.1. točka 2. Zakona o zaštiti od požara.

Zbog svega navedenog, a u skladu sa čl.55.st.5. Zakona o zaštiti od požara (NN br.92/2010), valjalo je riješiti kao u izreci.

Žalba protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje, sukladno čl.55.st.6. Zakona o zaštiti od požara (NN br.92/2010).

Obveza izvršenja naložene mjere teče od trenutka usmenog izricanja stranci (po potpisivanju zapisnika o inspekcijskom nadzoru od 19.07.2016.god.) sukladno članku 55. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010).

Ovo Rješenje je oslobođeno plaćanja upravne pristojbe temeljem čl. 7. toč. 22. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96,131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25 /08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja može se zjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana dostave ovog rješenja. Žalba se predaje ovom tijelu u pisanom obliku, u dva istovjetna primjerka, neposredno ili poštom, Split, Trg hrvatske bratske zajednice br. 9, uz naplatu upravnih pristojbi u iznosu od 50,00Kn, prema tarifnom broju 3.Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

#### DOSTAVITI:

1. Adria Čelik d.o.o. u stečaju, Kaštel Sućurac , ul. Dr. Franje Tuđmana 78,
2. Berislav Bušelić, Stečajni upravitelj Adria Čelik d.o.o., 21209 Mravince, ul. A. Starčevića 19.
3. HOPS-Prijenosno područje Split, ul. Kneza Ljudevita Posavskog 5, Split/ na pažnju,
4. Pismohrana

OVLAŠTEN ZA OBAVLJANJE POSLOVA  
NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE  
Slobodan Marendić

ADRIA ČELIK d.o.o. za proizvodnju i usluge u stečaju

BROJ: 14.St-45/2015

Kaštel Sućurac, Cesta dr. Franje Tuđmana 78

Stečajni upravitelj

Kaštel Sućurac, 08.08.2016.

## ZAPISNIK

### O IZVRŠENOM PREGLEDU CENTRALNOG SKLADIŠTA U VLASNIŠTVU TRGOVAČKOG DRUŠTVA TECHCOM GMBH

#### PRISUTNI:

MLADEN BEKAVAC

MARKO VRLJIČAK

BERISLAV BUŠELIĆ

#### KONSTATIRANO JE SLIJEDEĆE:

- NA ULAZU U MANIPULATIVNI DIO SKLADIŠTA NALAZI SE AUTO CISTERNA KOJA NIJE U VOZONOM STANJU
- UZ JUŽNU I SJEVERNU STRANU NALAZE SE FIKSIRANE STALAŽE NA KOJIMA SE NALAZI ROBA SA POPISA
- IZMEĐU STALAŽA I CISTERNE JE PALETIRANA ROBA SA POPISA KOJI NIJE MOGUĆE SMJESTITI NA STALAŽE

**VELIČINA PROSTORA JE CCA 140 m<sup>2</sup>**

ZA ZAKLJUČITI JE DA NIJE MOGUĆE BILO KAKOVO SKLADIŠTENJE ROBE U NAVEDENI PROSTOR

VOZILA CIOGA KOJA SU BILA ODLOŽENA SA ZAPADNE STRANE SKLADIŠTA UKLONJENA I PROSTOR JE ČIST

Navedeni pregled je izvršen po zaprimljenom dopisu Techcom d.o.o. od 29.07.2016. godine koji se nalazi u privitku.

Marko Vrljičak

Mladen Bekavac

Stečajni upravitelj Berislav Bušelić, dipl. iur.

ADRIA ČELIK d.o.o. u stečaju

Stečajni upravitelj

Gdin. Berislav Bušelić, dipl. iur.

Cesta dr. Franje Tuđmana 78

21212 Kaštel Sućurac

Kaštel Sućurac, 29.07.2016.

Poštovani gospodine Bušeliću,

obavještavamo Vas da društva Techcom d.o.o., Techcom GmbH i Magna, imaju namjeru smjestiti svoju pokretnu imovinu, a koja se trenutno nalazi u prostoru Adria čelik d.o.o. u stečaju, Cesta dr. Franje Tuđmana 78, Kaštel Sućurac u skladište u vlasništvu Techcom GmbH na istoj adresi. Također, ovime Vas obavještavam da je kontakt osoba koja će biti zadužena od strane gore navedenih društava za tehničku organizaciju navedenog premještanja gđa. Joška Rogošić, kontakt podaci:

- adresa: Joška Rogošić, Techcom d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 78, 21212 Kaštel Sućurac
- e-mail: joska.rogošic@techcom-doo.eu
- tel.: ++385 (0)21 202124
- mob: ++385 (0)994268727

Molimo da se što prije javite gđi. Rogošić radi organizacije navedenog premještanja. Pri tome Vas podsjećamo da Adria Čelik d.o.o. u stečaju koristi dio navedenog skladišta za smještaj svoje robe bez važećeg ugovora o zakupu, a o čemu Vam je Techcom GmbH već uputio svoje očitovanje.

Stoga predlažemo da se prilikom organizacije gore navedenog premještanja imovine Techcom d.o.o., Techcom GmbH i Magna izvrši pregled imovine Adria Čelik d.o.o. u stečaju koji se nalazi u navedenom skladištu kako bi se utvrdio točan sastav te robe i time spriječili mogući budući prijevori, obzirom da će isto skladište sada koristiti i druga društva. Ističemo kako će bez navedene zajedničke inventure eventualni nedostaci (manjak ili slično) robe Adria Čelik d.o.o. u stečaju biti isključivo Vaša odgovornost.

Slijedom gore navedenoga molimo da se žurno pisanim putem očitujete o prvom mogućem terminu u kojem bi se organizirao početak realizacije navedenog premještanja. Isto tako, obzirom da su gore


**D.O.O**

OIB 20169284310

navedena društva spremna odmah premjestiti navedenu imovinu u skladište u vlasništvu Techcom GmbH, napominjemo kako će bilo kakvo zakašnjenje u realizaciji istoga biti bez krivnje tih društava te ista radi toga neće biti u obvezi nadoknaditi bilo kakve iznose Adria Čelik d.o.o. u stečaju.

U očekivanju Vašeg odgovora srdačno pozdravljamo,

Techcom d.o.o.

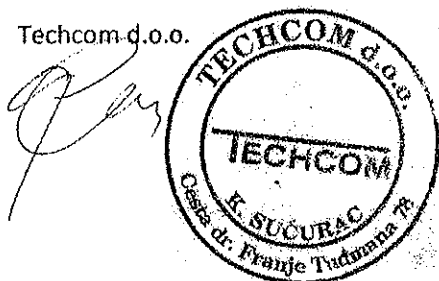

ADRIA ČELIK d.o.o. za proizvodnju i usluge Kaštel Sućurac u stečaju  
Kaštel Sućurac, Cesta dr. Franje Tuđmana 78  
Stečajni upravitelj

BROJ: 14.St-45/2015

Kaštel Sućurac, 12. 7. 2016.

### ZAPISNIK

o izvršenom pregledu opreme i rezervnih djelova u objektima u vlasništvu stečajnog dužnika a vlasništvo su trgovačkog društva TECHCOM GMBH ili TECHCOM d.o.o..

Povjerenstvo je izvršilo pregled objekata u vlasništvu stečajnog dužnika gdje su smješteni oprema i rezervni djelovi s oznakom trgovačkog društva TECHCOM GMBH i TECHCOM d.o.o. te iste potpisalo:

1. ELEKTRODA ø400	12 KOM
2. VATROSTALNA MASA INFACOR HF	2 VREĆE
3. ELEKTRODA ø250	26 KOM
4. MASA FLUX MAG	6.000,00 KG
5. ŠAMOTNA OPEKA	1 PALETA
6. ALUMAG 35	1 VREĆA
7. PENTAFIL	1 PALETA
8. PENTAPLAST	1 PALETA
9. PENTABRIK	1 PALETA
10. PENTADOL	1 PALETA
11. DALREP ø 80 L	1 PALETA
12. PENTARAM	1 PALETA
13. IZLJEVNICI TOPEKA	2 PALETE
14. TORKET MJEŠALICA	1 KOM
15. EXOTERM	5 PALETA
16. ŽIVO VAPNO	13 VREĆA
17. KARBURIT	12 VREĆA

U knjigovodstvu stečajnog dužnika još jednom provjeriti stvarno stanje popisanih artikala.

Marko Vrljićak



Milomir Kusmuk


Mladen Bekavac



Stečajni upravitelj

Benislav Bušelić, dipl.iur.





Kaštel Sućurac, 31.12.2015.

## IZVJEŠTAJ KOMISIJE

Prilikom popisa robe (aditivi, vatrostalni materijal, ferolegure, potrošni Čeličana) koja se nalazi na više lokacija (Vatrostalno skladište, Čeličana, Stara bravarija) uočena je i veća količina robe na kojoj se nalazi natpis TECHCOM D.O.O. i TECHCOM GmbH.

Navedena roba je također popisana i to kako slijedi:

1. **KLIZNI ZATVARAČ LC 35** ..... 4 kom (dio se nalazi u Čeličani, dio u Vatrostalnom skladištu te dio u Staroj bravariji)  
Natpis : TECHCOM GmbH
2. **Vatrostalni materijal** ..... lista u prilogu (dio se nalazi u Čeličani, dio u Vatrostalnom skladištu te dio u Staroj bravariji)  
Natpis : TECHCOM D.O.O.
3. **Grafitne elektrode** ..... lista u prilogu (dio se nalazi u Čeličani, dio u Vatrostalnom skladištu)  
Natpis : TECHCOM D.O.O.
4. **Aditivi** ..... lista u prilogu (dio se nalazi u Čeličani, dio u Vatrostalnom skladištu)  
Natpis : TECHCOM D.O.O.

Član inventurne komisije :

Željko Elez

Skladište: 1 1 2 Vatrostalni materijal

Šifra	Naziv artikla	Jmj	Količina
11062	IZLJEVNIK IBK 24 L A1203-ŠPINEL	KOM	396
11064	ŠKOLJKA IZLJEVNA (ŠPINEL)	KOM	9
11065	PENTARAM MASA ZA ISPUNU OTVORA	KG	6000
11071	SCHIEBERSAND C33C KROM. PJESAK	KG	3600
11079	LAŽNA DIZNA	KOM	218
14100	PYROSTOP BOARD 1260 MEĐUSP. IZOLI. MATER.	KOM	46
14105	SLI 2/32 L.L. OPEKA-TRAJNI OZID	KG	1213
14106	REFIX MCZ10 L.L. MASA-TRAJNI OZID L.L.	KG	1365
14136	COMPRIT B78G-3 MEĐUSPREMNIK-MASA	KG	3750
14153	DIZNA-MEĐUSPREMNIK FI 15, mm TN 315-2	KOM	30
14154	DIZNA-MEĐUSPREMNIK FI 14,0 mm TN 315-2	KOM	306
14188	SMAG C15/98X100A1 35/8 ELP - OPEKA	KG	340
14298	SANIT 185MAW 0-6 AC3007-IZLJEVNA ŠKOLJKA	KOM	31
14299	MODAL A95W AC3401C24 DONJI IZLJEVNIK	KOM	15
14300	SANIT 91H AC3101B24 GORNJI IZLJEVNIK	KOM	31
14301	GRASANIT DSF60T4 AC3301B24 ŠIBER PLOČE	KOM	115
14345	SINDOMIX M11301 MASA ZA LI.LONAC	KG	250
14352	SINDOFORM R 6/40 OPEKA ZA RADNU ZONU L.L.	KG	1
14358	MARPASIT B68,5 MASA ZA LIV.LONAC	KG	750
14364	MAGSOL 125 MASA ZA NABIJANJE PODA PEĆI	KG	17000
14365	MAGSOL 125A MASA ZA POD PEĆI SA DODATKOM ULJA	KG	10500
14366	IMPACTOR HT MASA ZA TORKETIRANJE ZIDA PEĆI	KG	11500
14416	SLID M44/8 OPEKA ZA MEĐUSPREMNIK	KG	3500
14478	MASA ZA UGRA.ARGONSKOG ULOŠKA	KG	25
14479	ŠKOLJKA ARGO.SETA K-10137	KOM	20
14480	ULOŽAK ARGO.SETA KS-04185	KOM	20
14481	PENTABRICK A01 3PO	KG	5776
14482	PENTABRICK A01 MK6/40	KG	5158
14483	PENTABRICK A01 MK6/8	KG	1508
14485	SYNCARBON F7T10 35/8	KG	380
14516	PENTAPLAST XT MASA ZA L.L.	KG	775
14518	PENTADOL 1000 MASA ZA L.L.	KG	2748
14528	AGLUMAG 39 MASA ZA VRUĆI POPR.E.L.P.	KG	7500
14547	ARGONSKI SET L 360	KOM	1

Skladište: 1 1 2 Vatrostalni materijal

Šifra	Naziv artikla	Jmj	Količina
14698	DIZNA GORNJA FI 15	KOM	32
14770	VATROSTALNA PLOČA 1BK 25mm Al-Zr-C	KOM	286
14776	OPEKA ZA L.L. 43D7 3PO	KG	809
14783	ARG,SET 350R-133-RA-150-BL-ZVR-2B	KOM	5
14815	SINTETIČKA TROSKA AKK CORUNDUM	KG	3000
14819	KT 1750 Cr ZAMJENA ZA RESITECT	KG	330
14821	ZNS 1750 ZAMJENA ZA TERMOBETON	KG	8000
14822	SLI 2/76 OPEKA ZA DNO	KG	10556
14870	KIUBX 15A K35/40 OPEKA ZA ELP	KG	1061,20
14872	KIUBX 15A K30/40 OPEKA ZA ELP	KG	5406,10
14884	KIUBX 15A K30/8 OPEKA ZA E.L.P	KG	7393
15088	ISCARBON -208 3PO OPEKA ZA L.L	KG	1522
15119	KALMAG 80T MASA ZA MEĐUSPREMNIK	KG	5000
15236	DALCAST A-81 ZAMJENA ZA DIDURIT	KG	8000
15237	DALREP AP-904 MASA ZA L.L	KG	1000
15267	DIZNA MEĐUSPREMNICA FI 13,0 mm	KOM	125
15354	SMAG C10F6 30/40 OPEKA ZA E.L.P	KG	3929
15357	SMAG C10F6 V2L-100 OPEKA ZA E.L.P	KG	290
15358	SMAG C10F6 80/0 OPEKA ZA E.L.P	KG	220
15359	SMAG C6F2A 30/40 OPEKA ZA E.L.P	KG	1954
15362	SMAG C6F1 A180/2/150 OPEKA ZA E.L.P	KOM	60
15363	SMAG C10F6 30/8 OPEKA ZA E.L.P	KG	5131
15364	SMAG C6F2A 30/8 OPEKA ZA E.L.P	KG	1377
15365	SMAG C10F6 45/0 OPEKA ZA E.L.P	KG	250
15460	SMAG C6F1 A140/2/150 OPEKA ZA E.L.P	KOM	29
15461	REFRAMIT DS12 MASA ZA IZRADU IZLJEVNE RINE	KG	900
15491	ARGONSKI ČEP 360 ZA L.L	KOM	5
17540	IZLJEVNIK 1BK 24 L1804	KOM	71
17574	DOLO MORTAR MASA	KG	870



## INVENTURNA LISTA: vlastite robe


mk00071

Skladište: 1 1 2 Vatrostalni materijal

Šifra	Naziv artikla	Jmj	Količina
17610	CTF2 TEKUCINA	KG	500

Članovi Inventurne komisije:

Skladištar:

1. 
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

## INVENTURNA LISTA: vlastite robe

Skladište: 1 1 13 Elektrode

mk00071

Šifra	Naziv artikla	Jmj	Količina
13772	ELEKTRODA GRAFITNA 400mm KINESKA	KG	27917
13773	ELEKTRODA GRAFITNA FI 400mm	KG	35037
13774	ELEKTRODA GRAFITNA HP H250x1800	KG	5857
14429	NIPEL GE HP - H 250 x 1800	KG	56,61

Članovi Inventurne komisije:

Skladištar:

1.
2.
3.

TECHCOM

INVENTURNA LISTA: vlastite robe


1  
1  
mk00071

Skladište: 1 1 31 Aditiv

Šifra	Naziv artikla	Jmj	Količina
15000	FLUXMAG F 0-40 mm ZAMJENA ZA DOL. VAPNO	KG	8000

Članovi inventurne komisije:

Skladištar:

1. 

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

## POPISNA LISTA

Radna jedinica: 99 1 1 OSNOVNA SREDSTVA POGON  
Smještaj: 99 1 1 46 POGON ČELIČANE

Datum popisa:

Inventarski broj	Naziv osnovnog sredstva	Jedinica mjere	Datum nabave	Stanje na dan popisa	Primjedbe
600001	BAGER BROKK 100	KOM	01.07.2015	1	

ODGOVORNA  
OSOBA

POTPIS ČLANOVA  
KOMISIJE

**ADRIA ČELIK d.o.o. za proizvodnju i usluge Kaštel Sućurac u stečaju**  
**Kaštel Sućurac, Cesta dr. Franje Tuđmana 78**  
**Stečajni upravitelj**

BROJ: 14.St-45/2015

Kaštel Sućurac, 30. 6. 2016.

### **ZAPISNIK**

o izvršenom pregledu opreme i rezervnih djelova u skladištu u vlasništvu trgovačkog društva TECHCOM GMBH.


Povjerenstvo je izvršilo pregled skladišta gdje su smješteni oprema i rezervni djelovi u vlasništvu ADRIA ČELIKA d.o.o. u stečaju, a nalaze se u skladištu trgovačkog društva TECHCOM GMBH.

Obzirom na količinu i broj artikala, isti se ne mogu izmjestiti u adekvatan prostor ADRIA ČELIK d.o.o. u stečaju.


Kako postoji interes za zakup ADRIA ČELIKA d.o.o. u stečaju predlažemo da se najprije pokuša potencijalnom zakupniku prodati oprema i rezervni djelovi, što bi se uvjetovalo ugovorom o zakupu.

Kupoprodajnu cijenu dogovorilo bi Povjerenstvo za zakupcem uz suglasnost Odbora vjerovnika.

Marko Vrljićak



Milomir Kusmuk



Mladen Bekavac



Stečajni upravitelj

Berislav Bušelić, dipl.iur.



## ZAPISNIK

---

### 1.Elektrode točka V

Elektrode je Adria čelik d.o.o. nabavio od Techcoma Gmbh , koje su zaprimljene na skladište Adria čelika.

Računi za isporuku istih nisu plaćeni.

Sa skladišta Adria čelika fakturirane su Techcomu d.o.o.

Račun za fakturirane elektrode je kompenziran sa djelomičnim računom br.7/012 u iznosu od 549.914,10 kuna ,račun 8/012 u iznosu od 588.856,46 kuna , a razlika u iznosu od 755.095,92 kuna kao povrat pozajmnice

**Prilog:** računi br.7/01/2,8/01/2 , izjava o prijeboju broj17112015-01 i račun br.1/01/12 Adria čelika

### 2.Očitovanje o točki VIII

-st.1.

**Prilog:**inventurne radne liste

-st.2.do 10.srpnja 2014.godine na ovoj lokaciji pored ADRIA ČELIKA D.O.O. postojale su tvrtke Fe Magnetit (čeličana) i Adria željezara (valjaonica).

Dana 11.07.2014.g. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu Fe Magnetit i Adria željezara su pripojene Adria čeliku i posluju kao jedna tvrtka (Adria čelik d.o.o.) Budući da je Adria čelik u svom informatičkom programu vodio poslovne knjige spajanjem istih se pojavila oznaka Fe Magnetit i Adria željezara

Sporna pojavljivanja su bila na osnovnim sredstvima i sitnom inventaru u upotrebi

**Prilog:**Rješenje suda o pripajanju

-st.3-7.značenje status „neproknjiženo“ inventurne liste znači da danom 17.11.2015.godine koji je prethodio otvaranju stečajnog postupka Adria čelik je obveznik revizije a budući da revizija još nije obavljena i godina nije mogla biti zaključena

U Kaštel Sućurcu; 29.06.2016.godine

Marko Vrljićak

Mira Miletić

Mladen Bekavac

ADRIA ČELIK d.o.o. u stečaju, Cesta dr. Franje Tuđmana 78, OIB 34606600284, zastupar  
upravitelju Berislavu Bušeliću (u daljnjem tekstu Zakupnik)  
sklopili su dana 18.11.2015. godine slijedeći

## Članak 1. Predmet Ugovora

b) da Zakupnik želi od Zakupodavca zakupiti gore navedene nekretnine

Članak 2.  
Zakupdavac izjavljuje da daje, a Zakupnik izjavljuje da prima u zakup nekretnine opisane  
ugovora.

(2) Uplatu zakupnine, odnosno pripadajućeg poreza Zakupnik će izvršiti na račun Zakupodavca: HR1123600001102336981 otvoren kod Zagrebačke banke.

Članak 4.

(1) Tijekom trajanja ovog Ugovora Zakupnik je dužan uredno održavati, pažljivo koristiti i čuvati predmete zakupa.

(2) Zakupnik ne smije izvesti nikakve prethodne radove na predmetima zakupa.

(2) Zakupnik ne smije izvesti nikakve preinake, preuređenja ili adaptacija na zakupljenim nekretnostima bez prethodne pisane suglasnosti Zakupodavca, u kojem slučaju će stranke suglasno odlučiti o troškovima preuređenja tj. adaptacija. Zakupodavac neće uskratiti izdavanje suglasnosti ukoliko preinake postoji opravdan i važan razlog.

(3) Zakupodavac ili od njega ovlaštena osoba može zahtijevati da zakupnik redovno održava, pažljivo koristi i čuva nekretnost.

(3) Zakupodavac ili od njega ovlaštena osoba ima pravo, za vrijeme radnog vremena Zakupni-  
hitnosti i izvan radnog vremena Zakupnika, ući u predmete zakupa radi bilo kojeg od sljedećih  
utvrđivanja nužnih popravaka za održavanje predmeta zakupa; (ii) provjere koristi li se predmet  
oprema sukladno njihovoj namjeni i/ili održava li Zakupnik predmet zakupa na odgovarajućina-  
će snositi troškove popravaka ili drugih radova potrebnih radi održavanja predmete zakupa  
u kakvom ih je Zakupnik primio na početku zakupa temeljem ovog Ugovora, kao i tekuće  
terete predmete zakupa.

#### Članak 5.

##### Naknada štete i osiguranje

(1) Zakupnik je samostalno i pojedinačno odgovoran za sve štete nastale Zakupodavcu ili trećoj osobi koje proizađu neposredno ili posredno iz poslovanja Zakupnika u Poslovnom prostoru i to zbog nepoštivanja propisanih mjera ili obične nepažnje od strane Zakupnika.

#### Članak 6.

##### Trajanje i prestanak ugovornog odnosa

(1) Ugovorni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine počevši od 18.11.2015. g., pa do 17.11.2017., a najkasnije do završetka stečajnog postupka, s mogućnošću daljnjeg produženja u slučaju pisanog dogovora stranaka.

(2) Nakon prestanka ovog Ugovora Zakupnik se obvezuje bez odgode tj. prvog slijedećeg dana po prestanku ovog ugovora ili u roku od 7 (sedam) dana od dana kada protivna stranka primi pisanu obavijest o raskidu ugovora:

- (i) isprazniti predmet zakupa od osoba i stvari koje nije zatekao u predmetima zakupa prilikom primopredaje na početku zakupa;
- (ii) predati predmete zakupa slobodne od osoba i stvari Zakupodavcu u stanju u kojem ga je primio, uvažavajući eventualne, po Zakupodavcu odobrene, preinake; te
- (iii) obešteti Zakupodavca za eventualnu štetu na predmetima zakupa.

(3) Stranke su suglasne da se protekom roka trajanja ovog ugovora ugovor ne produžuje automatski, već se ugovor može produžiti isključivo u pisanom obliku bilo sklapanjem novog ugovora ili aneksom ovog ugovora

#### Članak 7.

##### Raskid ugovora bez otkaznog roka

(1) Zakupodavac može ovaj Ugovor raskinuti bez otkaznog roka u slučaju da Zakupnik povrijedi svoje ugovorne obveze, a posebice ukoliko Zakupnik:

- (i) ne plati zakupninu u ugovorenom roku,
- (ii) ne plati pojedine Troškove niti u roku od 10 (deset) dana od dana dospijanja tih Troškova
- (iii) vrši preinake na predmetima zakupa bez prethodne pisane suglasnosti Zakupodavca,
- (iv) Zakupnik neuredno održava ili oštećuje predmete zakupa.

(2) U slučaju raskida Ugovora zbog bilo kojeg razloga Zakupodavac ima pravo potraživati od Zakupnika naknadu bilo kakve štete.

(3) Zakupnik može raskinuti ovaj Ugovor bez otkaznog roka iz razloga predviđenih Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora.

#### Članak 8.

##### Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obe ugovorne strane, a danom potpisa Zakupodavac uvodi zakupnika u posjed predmeta zakupa.

#### Članak 9.

##### Izmjene i dopune Ugovora

Izmjene i dopune ovog Ugovora obvezuju ugovorne strane samo ako su načinjene u istom obliku kao i ovaj Ugovor te potpisane od ugovornih strana, odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika.



## Članak 10

### Sudska nadležnost

U slučaju spora proizašlog iz ovog Ugovora, spor će riješiti nadležni sud u Splitu.-----

## Članak 11.

### Primjena zakona

Za ovaj Ugovor mjerodavno je hrvatsko materijalno pravo. Ugovorne strane sporazumno ugovaraju da će na odnose koji nisu uređeni ovim Ugovorom glede zakupa poslovnog prostora primijeniti odredbe Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora.-----

## Članak 12.

### Obavijesti

(1) Sve obavijesti, uključujući obavijest o otkazu ili raskidu Ugovora, zahtjevi i druga pismena u svezi sa pravima i obvezama iz ovog Ugovora, smatrat će se uredno dostavljenim adresatu, ako su dostavljeni osobno, preporučenom pošiljkom, e-mailom ili telefaksom na posljednju adresu, odnosno broj telefaksa o kojoj je adresat obavijestio drugu ugovornu stranu.

(2) U nedostatku potvrde o primitku, smatrat će se da je dostavljanje uredno izvršeno: (i) ako je dostava izvršena osobno, kada je pismo ostavljeno na navedenoj adresi s odgovarajućom potvrdom o preuzimanju; (ii) ako je dostava vršena putem pošte, kada je preporučena pošiljka predana pošti; (iii) ako je dostava vršena putem e-maila, kada je poruka registrirana kao poslana (sent); (iv) ako je dostava vršena putem telefaksa, kada telefax uređaj proizvede izvješće koje potvrđuje otpremu pismena na točan broj adresata.-----

## Članak 13.

### Cjelovit Ugovor

Ovaj Ugovor nadomješta sve prethodne ili sadašnje sporazume, ukoliko ih ima, između stranaka bilo pismene, usmene, izričite ili pretpostavljene u svezi s predmetom ovog Ugovora.-----

## Članak 14.

### Odvojivost

Bilo koja odredba ili odredbe ovog Ugovora koje su na bilo koji način suprotne propisima ili koje nadležno tijelo proglasi nevaljanima smatrat će se zasebnima i neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.-----

## Članak 16.

### Primjerci

Ovaj Ugovor načinjen je u dva originalna primjerka od kojih svaka stranka zadržava po jedan primjerka.

za TECHCOM d.o.o.

za ADRIA ČELJK d.o.o. u stečaju

\_\_\_\_\_  
Edgar Schumacher, prokurist

\_\_\_\_\_  
Berislav Bušelić, stečajni upravitelj